


PREREZ A – A

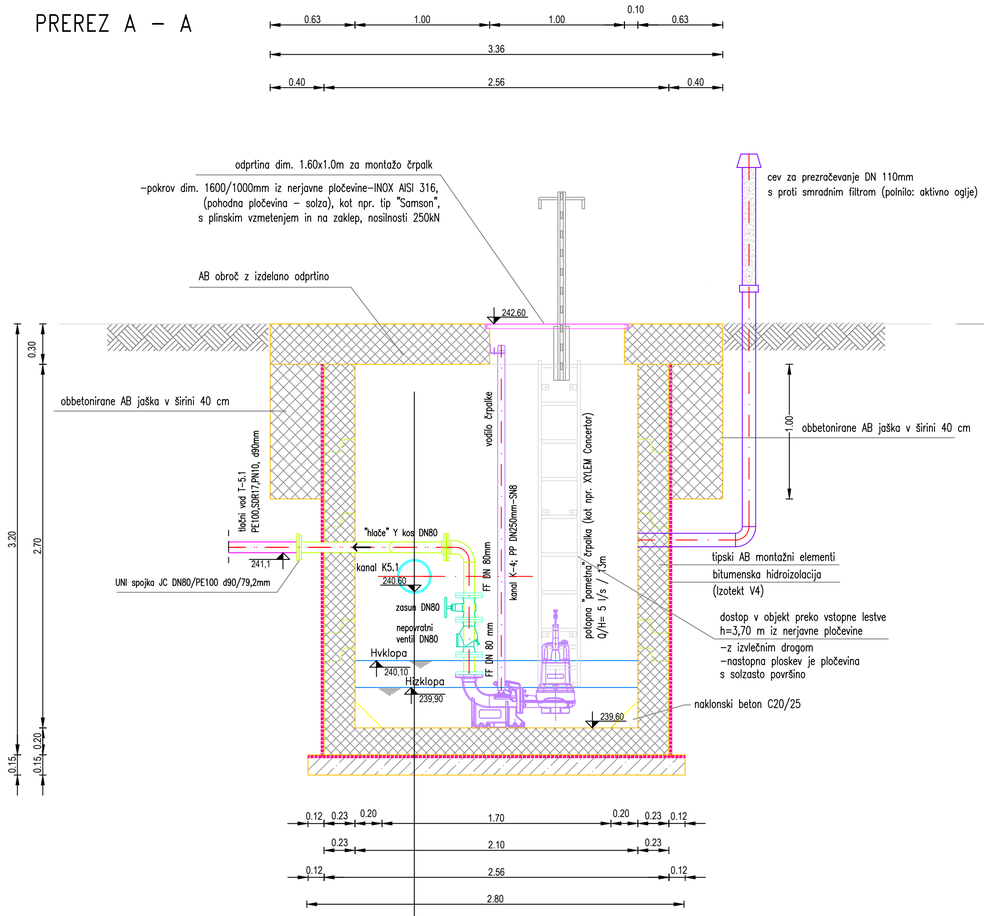


PREREZ B – B

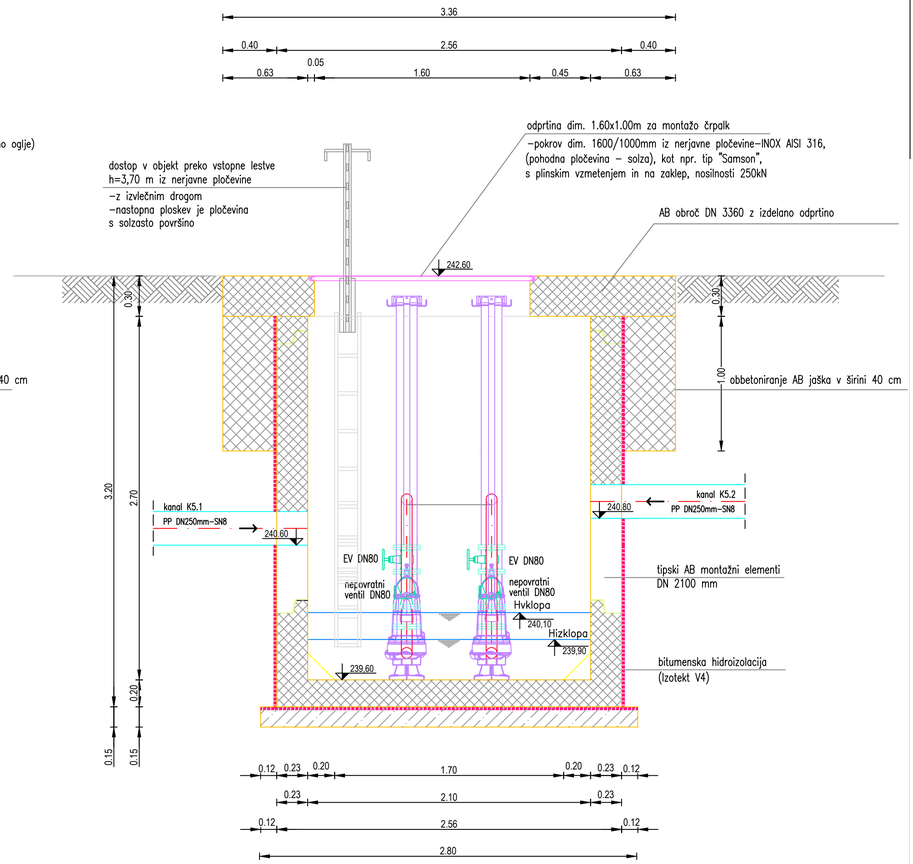

T L O R I S na koti –1.50

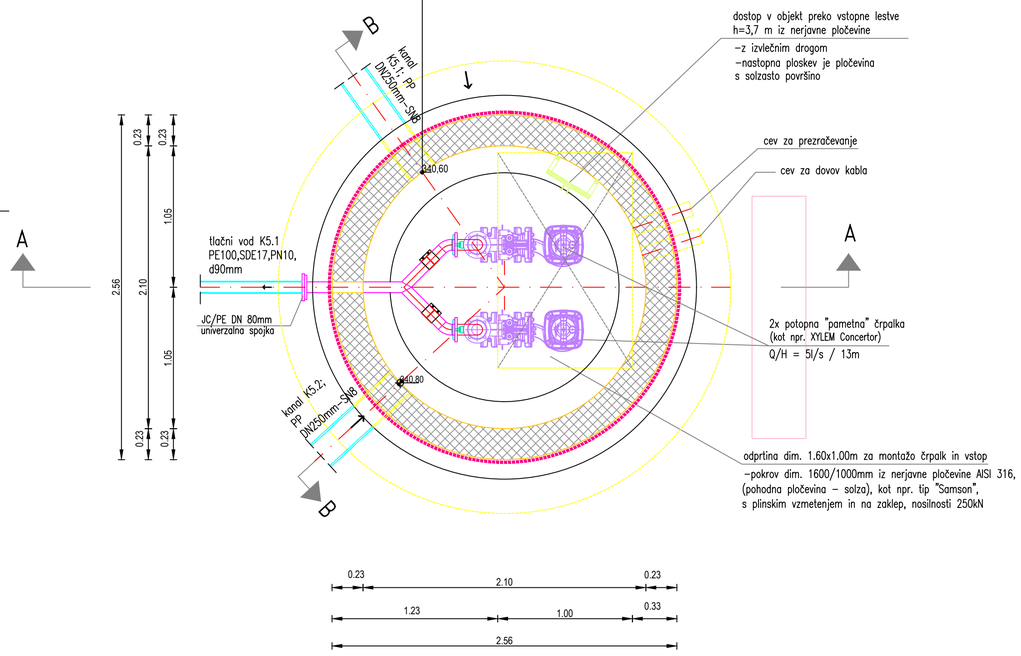

T L O R I S (pogled na krovno ploščo)

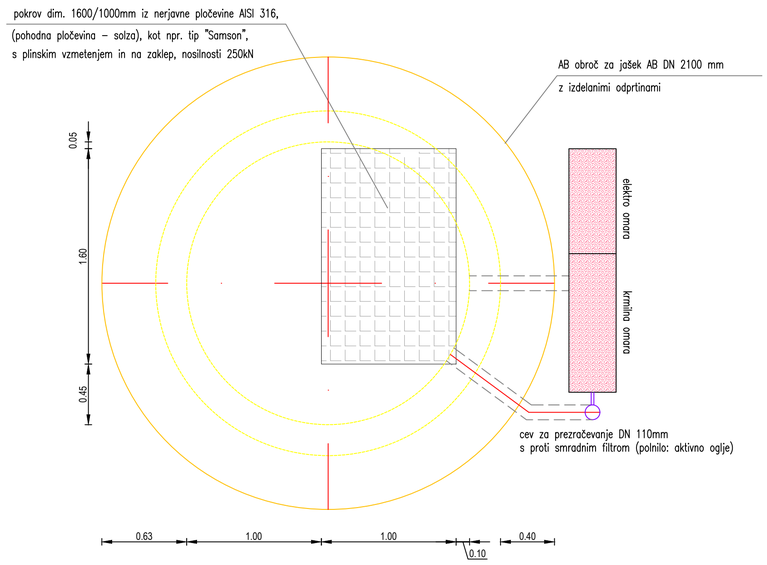

2 kos litoželezna potopna črpalka z zaščitami in priborom

Q = 5 l/s
Hg=4 m
L=80 m; PE100SDR11 (PN16)d=90x8,2mm
Zmogljivost po ISO 9906 diagram Concertor N 80-850

Črpalka **NX** 6020.182 HT; 2,2 kW IE4; set 850; DN 80; HI/HI	2 kos
Zaklep DN 80 s pritrdilnim kpl	2 kos
Motorni kabel S3x1,5+3x1,5/3+S(2x0,5) – 10m	2 kos
Držalo kabla 11-18mm	2 kos
Tlačno koleno TOP DN 80 – Right	1 kos
Tlačno koleno TOP DN 80 – Left	1 kos
Vodila 2" iz AISI 304 – dobavi montažer	00
Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina **9m**	2 kos
Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.	2 kos
Vponka iz AISI 316, nosilnost 600kg	2 kos
Nepovratni krogličnI ventil DN 80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2; epoksi zaščita	2 kos
Zasun DN 80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita	2 kos
Vsa notranja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-316 (W.Nr.1.4404)	
Vsa zunanja INOX oprema mora ustrezati standardu AISI-304 (W.Nr.1.4301)	
Dolžino kabla, vodil in verige je treba prilagoditi globini črpalnega jaška	

1 kos Avtomatika FGC 421 Large Box krmilna omarica za zunanjo montažo

FGC 421 krmilna omarica z avtomatiko in zaslonom za krmiljenje dveh črpalk, vgrajen senzor nivoja	1 kos
Analogni senzor nivoja LTU 601 0-3 MvS (4-20mA), kabel 12m	1 kos
Nivojsko stikalo ENM-10 s 13m kabla; (alarm-previsok nivo)	1 kos

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Projektivno podjetje:
ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE SKLOP 2 – PODPROJEKT 5

Vsebina risbe:
DETAJL ČRPALIŠČA

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G–0521		april 2026
Odg. projektant:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G–0521		april 2026
Obdelal:				
Preveril:				
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-PZI-24030.05_04.01.06_DET_ČRPALIŠČA.dwg		
Oznaka risbe:		Datum: april 2026		

Merilo: M 1:50
Vrsta načrta: PZI
Številka načrta: PRO K 24030.05
Številka priloge: 04.01.06

a=0.45m²