

PREČNI PREREZ

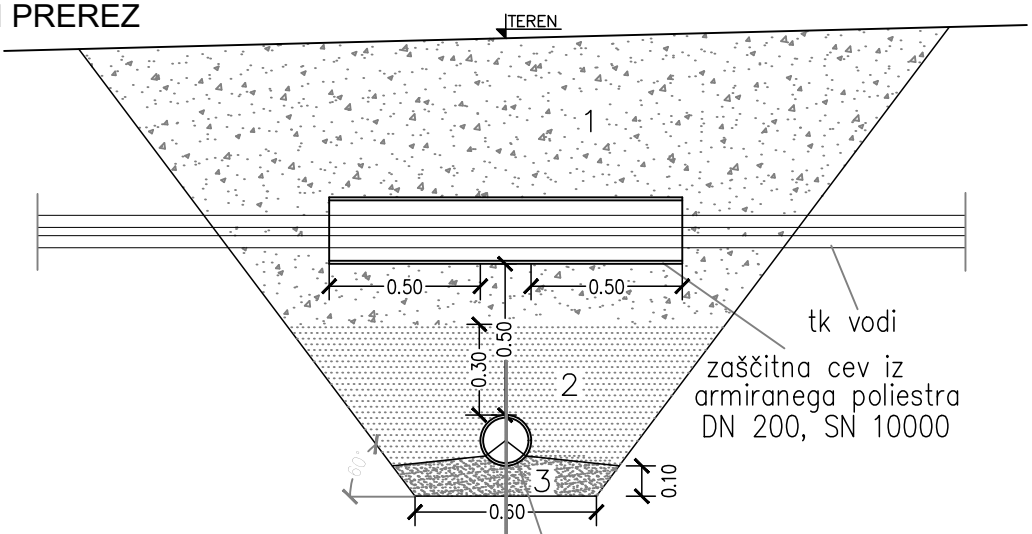

VZDOLŽNI PREREZ

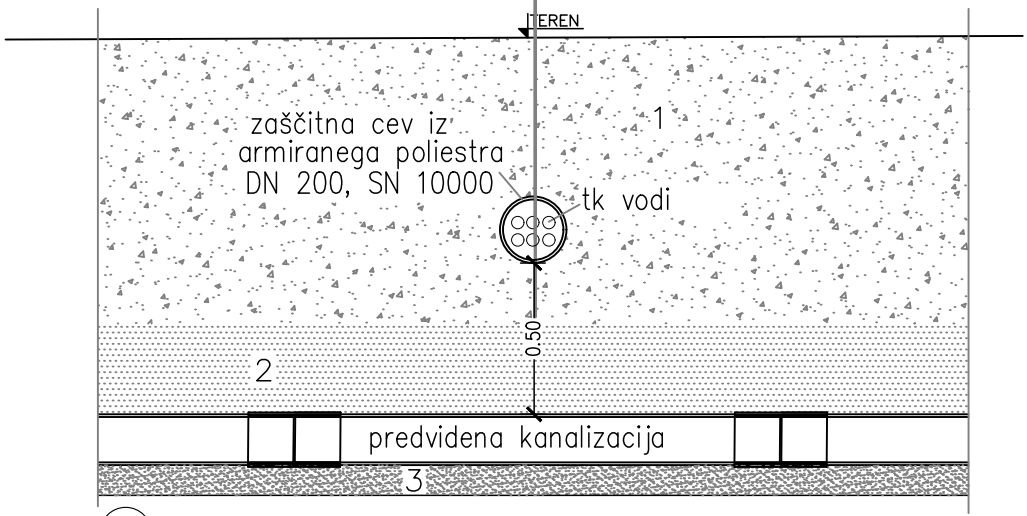

① ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA Z IZKOPANIM MATERIALOM KOMPRIMACIJA Z MEHANSKIMI KOMPRIMACIJSKIMI SREDSTVI V SLOJIH DO NARAVNE ZBITOSTI TERENA ALI V SKLADU S PROMETNO OBREMENITVIJO. Dmax=300 mm ALI 2/3 DEBELINE UTRJENEGA SLOJA.

② ZASIP V CONI CEVOVODA Z ENAKIM MATERIALOM KOT ZA POSTELJICO, LE Dmax=30mm. ZASIP NAD CEVJO SE UTRJUJE LE ROČNO, ZASIP OB CEVI PA Z MEHANSKIMI SREDSTVI, LE IZJEMOMA ROČNO. STOPNJA ZGOŠČENOSTI MORA ZNAŠATI NAJMANJ 92% PO PROCTORJU, V VOZNIH POVRŠINAH PA 95% OZ. PO ZAHTEVAH PROJEKTA CESTE.

③ POSTELJICA : ENOZRNATI PROD,
PRESEJANI PROD, PESEK ALI
DROBLJENI MATERIAL
VELIKOST ZRN Dmax = 16 mm
PRIPOROČLJIVE FRAKCIJE : 0/4, 0/8, 0/16, 2/4, 4/8, 8/16
DELEŽ ZRN 16/Dmax=10%
DELEŽ ZRN POD 0,063 mm = max.5%
UPORABA MATERIALA IZ IZKOPA JE MOŽNA,
ČE ODGOVARJA PO ZRNATOSTI, JE STISLJIV
IN NIMA ŠKODLJIVIH SESTAVIN.

Na slabo nosilnih tleh in tam,
kjer nosilnost tal zelo niha, je
izvesti betonsko posteljico MB 15.
V območju podtalnice obvezno
betonska posteljica

Objekt: DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE IN TK VODA

Izvajalec: HIDROSVET d.o.o.

Št. projekta:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
120/20	1:25	PZI	junij 2020	G.3.6