


ČRPALIŠČE-PREREZ

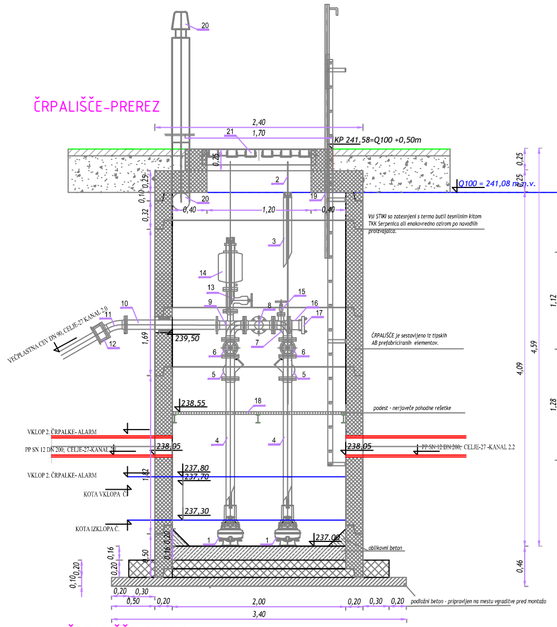


ČRPALIŠČE-TLORIS

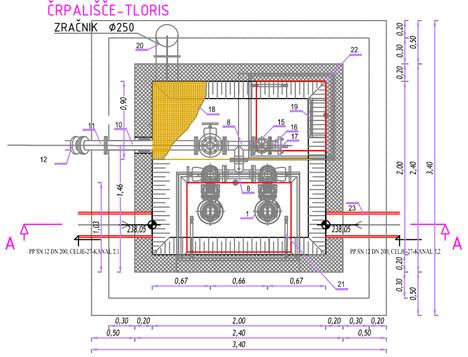


PREREZ ZGORNJE PLOŠČE S POKROVOM



TLORIS ODPRTIN z VENCOM POKROVA

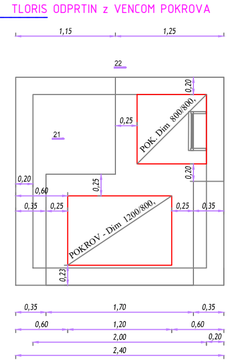

TLORIS ZGORNJE PLOŠČE

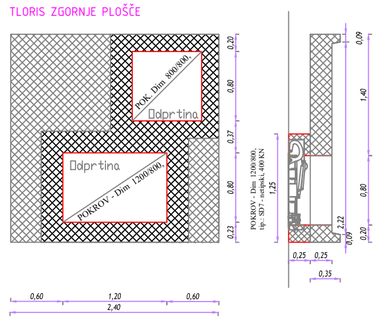

KOSOVNICA

OZNAKA	KOS	ARTIKEL	
1	POTOPNA ČRPALKA, Hg=6,01M, Q=4,0 l/S; L= 188,43 l/s TLAČNIM KOLENOM DN 80	2
2	VERIGA ZA DVIGOVANJE IN SPUŠČANJE ČRPALK, L= 3,50	2
3	2 x1" NERJAVEČA CEV ZA DVIGOVANJE IN SPUŠČANJE ČRPALK	2
4	FF DN 80/1880	2
5	PROTIPOVRATNI VENTIL DN 80	2
6	ZASUN DN 80	2
7	Q 90°- DN 80	2
8	T DN 80/80	2
9	T DN 80 / 50	1
10	FF DN 1050/800	1
11	FFK 30°- DN 80	1

KOSOVNICA

OZNAKA	KOS	ARTIKEL
12	UNIVERZALNA SPOJKA za DN 80	1
13	ZASUN DN 50	1
14	ZRAČNIK , DN 50	1
15	ZASUN DN 80	1
16	F kos 100 / 80 z nivojem za gas, izvojčko	1
17	GASILSKA SPOJKA	1
18	PODEST NOSILNOSTI 5KN/M2 - iz nerjavečih rešetk dim 2,00 x 0,90 m - po detajlu proizvajalca	1
19	VSTOPNA nerjavečа lestev z varovalom L= 3,50 m	1
20	ZRAČNIK nerjaveči DN 150, ozirома po načrtu proizvajalca, z možnostjo vgradnje protismradnega filtra	1
21	POKROV nerjavečі na zaklep s pilnikom vzmetenjem - Dim 1200/800, 400 KN	1
22	POKROV nerjavečі na zaklep s pilnikom vzmetenjem - Dim 800/800, 400 KN	1

OPOMBA: VSI VGRAJENI ELEMENTI SO IZ NERJAVEČEGA JEKLA IN MORAJO USTREZATI STANDARDU AISI 304, SIST EN 1.4571, DIN C=NiMoTi-17-12-2 , ARMATURE MORAJO USTREZATI ISO EN 7005-2 STANDARDU.

OPOMBA: Lahko se uporabijo podobni izdelki, vendar morajo ustrezati karakterističnim priporočenim izdelkov.

IZOLACIJA:

horizontalna izolacija strešne plošče in vertikalna izolacija sten:
- 1 x hladni premaz z bitolom
- 1 x izolatit
- zaščita 2 cm strodur

Izkop gradbene jame bo potrebno delno opaževati !

Št. projekta:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V OBMOČJU OBRTNE CESTE - STRANSKE VEJE - PODPROJEKT 27 - OBRTNA 2 S ČRPALIŠČEM
Kanal 2.0, Kanal 2.1, Kanal 2.2, Kanal 2.2.1
in črpališče ČP Poštna

Izvajalec:
IZS 2211

HIDROSVET

Naslov risbe:
Opažni načrt črpališča

Merilo: M 1:50 | Št.risbe: G.3.3

	Ime:	Id. št.:	Datum:	Podpis:
Vodja projekta:	Branko Skutnik	IZS G-0246	15.04.2021	
Pooblaščeni inženir:	Zvone Mikloška	IZS G-9339	15.04.2021	
Sodelavec projekta:	Matjaž Zemljak		15.04.2021	

Št. projekta:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
141-2/18	141-2/18-2.1	PZI	april 2021	