
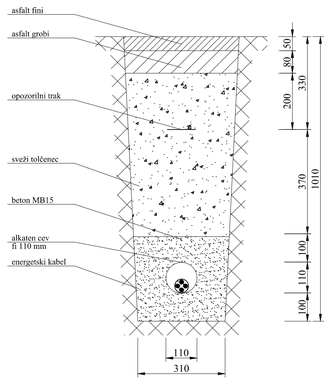



$Q_{izk.}$= 0,08 m³/m

Tipski načrt polaganja energetskega kabla
v obbetonirano cev

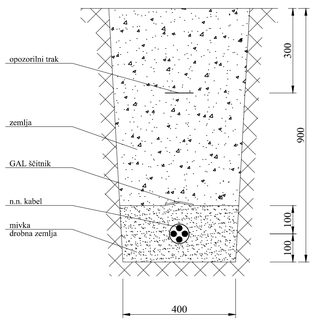

Tipski načrt polaganja energetskega kabla
direktno v zemljo


Brez dodatne zaščite

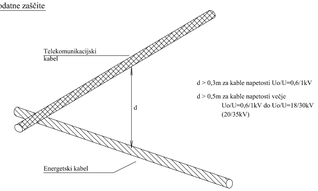

d > 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

d > 0,5m za kable napetosti večje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV
(20/35kV)

Z dodatno zaščito

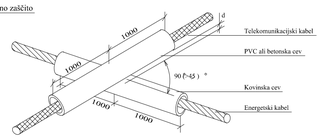

d ≥ 0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

d ≤ 0,5m za kable napetosti večje
Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV
(20/35kV)

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev



Tipski načrt križanja energetskega kabla
s TK kanalizacijo