

Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel pod vodovodom

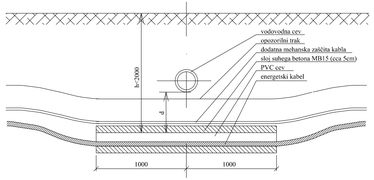

Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel nad vodovodom

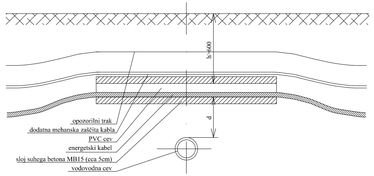

Brez zaščitne cevi za kabel

d ≥ 50cm za magistralne cevovode

d ≥ 30cm za priključne cevovode


Z zaščitno cevjo za kabel

d < 50cm za magistralne cevovode

d < 30cm za priključne cevovode

Tipski načrt križanja energetskega kabla z vodovodom

Križanje energetskega kablovoda in kanalizacije.

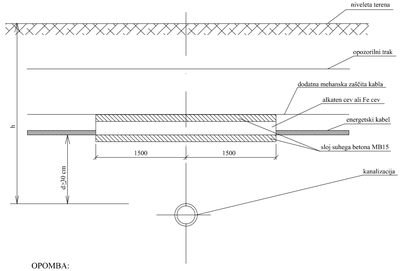

OPOMBA:


h > 80cm se energetski kabel uvleče v obbetonirane alkaten cevi

h < 80cm se energetski kabel uvleče v obbetenirano Fe cev

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

Tipski načrt križanja energetskega kabla s kanalizacijo

obstoječi NN DROG

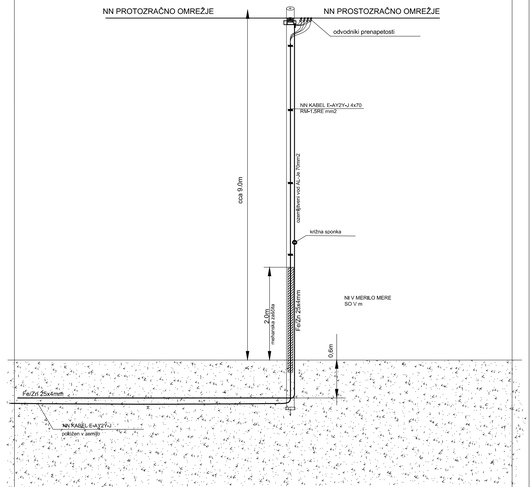

Tipski načrt priključitve na NN drog