

DETAJL KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA INSTALACIJ

KRIŽANJE INSTALACIJ

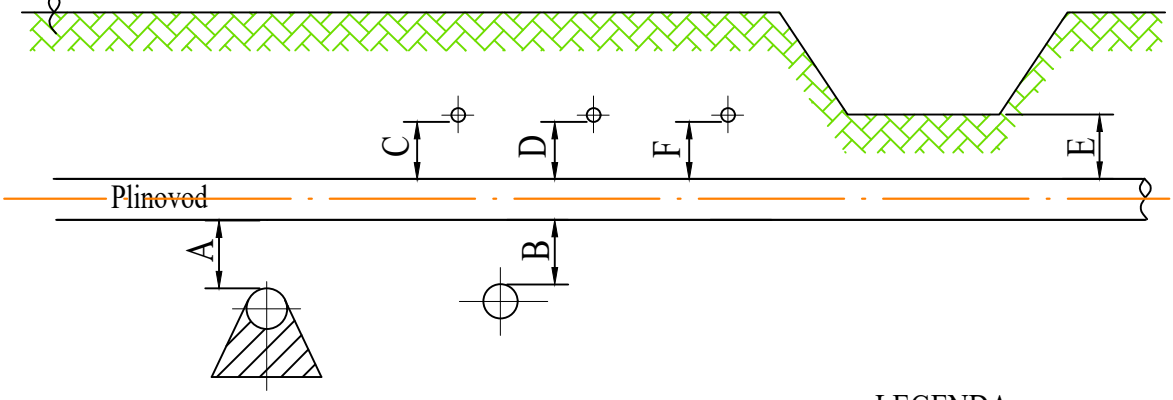

PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ

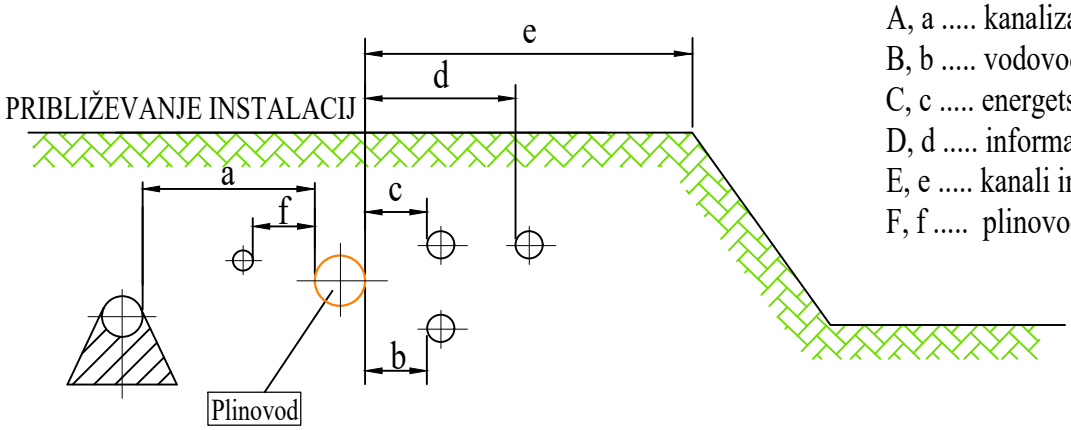

LEGENDA:
A, a ..... kanalizacija
B, b ..... vodovod
C, c ..... energetski kabli
D, d ..... informacijski kabel (TK)
E, e ..... kanali in jame
F, f ..... plinovod

	Min. svetla razd. (m)	
	Križanje	Približevanje
Plinovod iz PE cevi do kanalizacije	A > 0,5	a > 1,0
Plinovod iz PE cevi do vodovoda	B > 0,5	b > 1,0
Plinovod do elektro kablov	C > 0,2	c > 0,4
Plinovod do telefonskega kabla	D > 0,4	d > 0,6
Plinovod do kanalov in jam	E > 0,5	e > 0,4
Plinovod do kabel-TV kabla	F > 0,2	f > 0,4

OPOMBA:
Pri križanju in vzporednem vodenju plinovodov s komunalnimi vodi je potrebno upoštevati veljavne predpise ter zahteve upravljacev komunalnih vodov.
Ob sočasni graditvi plinovodov se lahko horizontalni varnostni odmiki pri vzporednem vodenju zmanjšajo do 50 %.
Odmiki veljajo za plinovode z delovnim tlakom do vključno 5 barov.
Kot križanja je od 30° do 90°.
Če so odmiki manjši od predpisanih (glej tabelo) je potrebno:
- povečanje debeline stene plinovoda ali izbira ustreznega materiala plinovoda
- prekritje plinovoda z ustreznimi elementi
- zgraditev pregradnih sten
- vodenja plinovoda v zaščitnih ceveh

F

ŠT.NAČRTA: 37/2024

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR