
DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE Z VODOVODOM

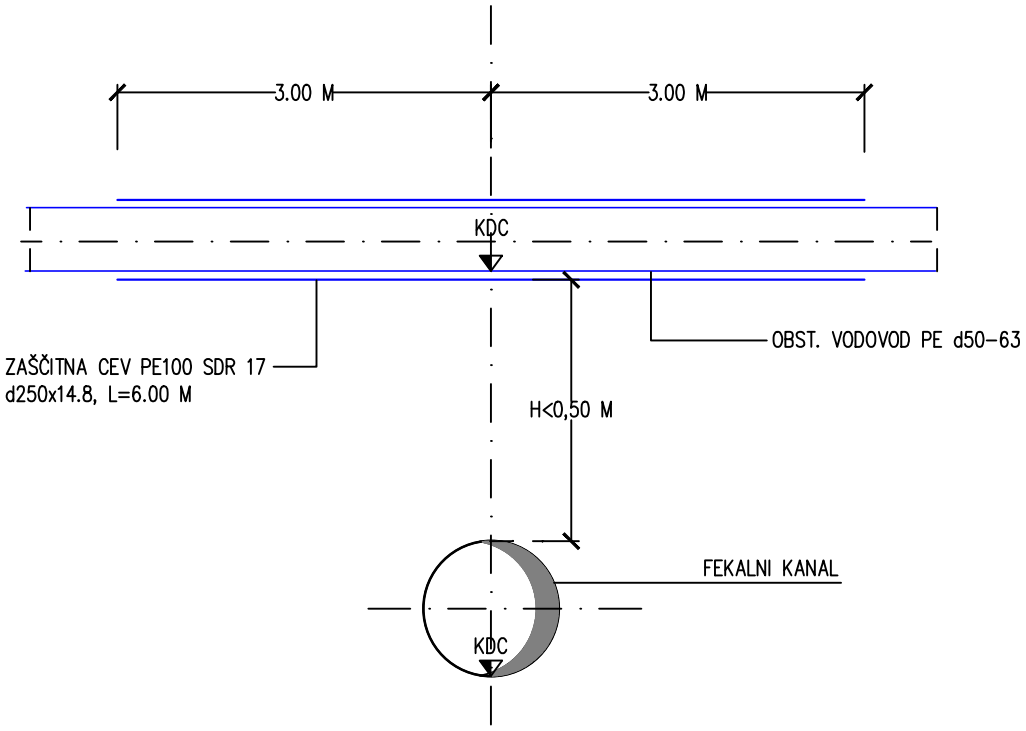

F1

ZAŠČITA VODOVODA SE IZVEDE, ČE JE MIN. VERTIKALNI SVETLI ODMIK <0.50 M, ALI ČE JE VODOVOD POD KANALIZACIJO

ŠT.NAČRTA: 17/2025